



ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ - CZ. I

SKALA 1:100

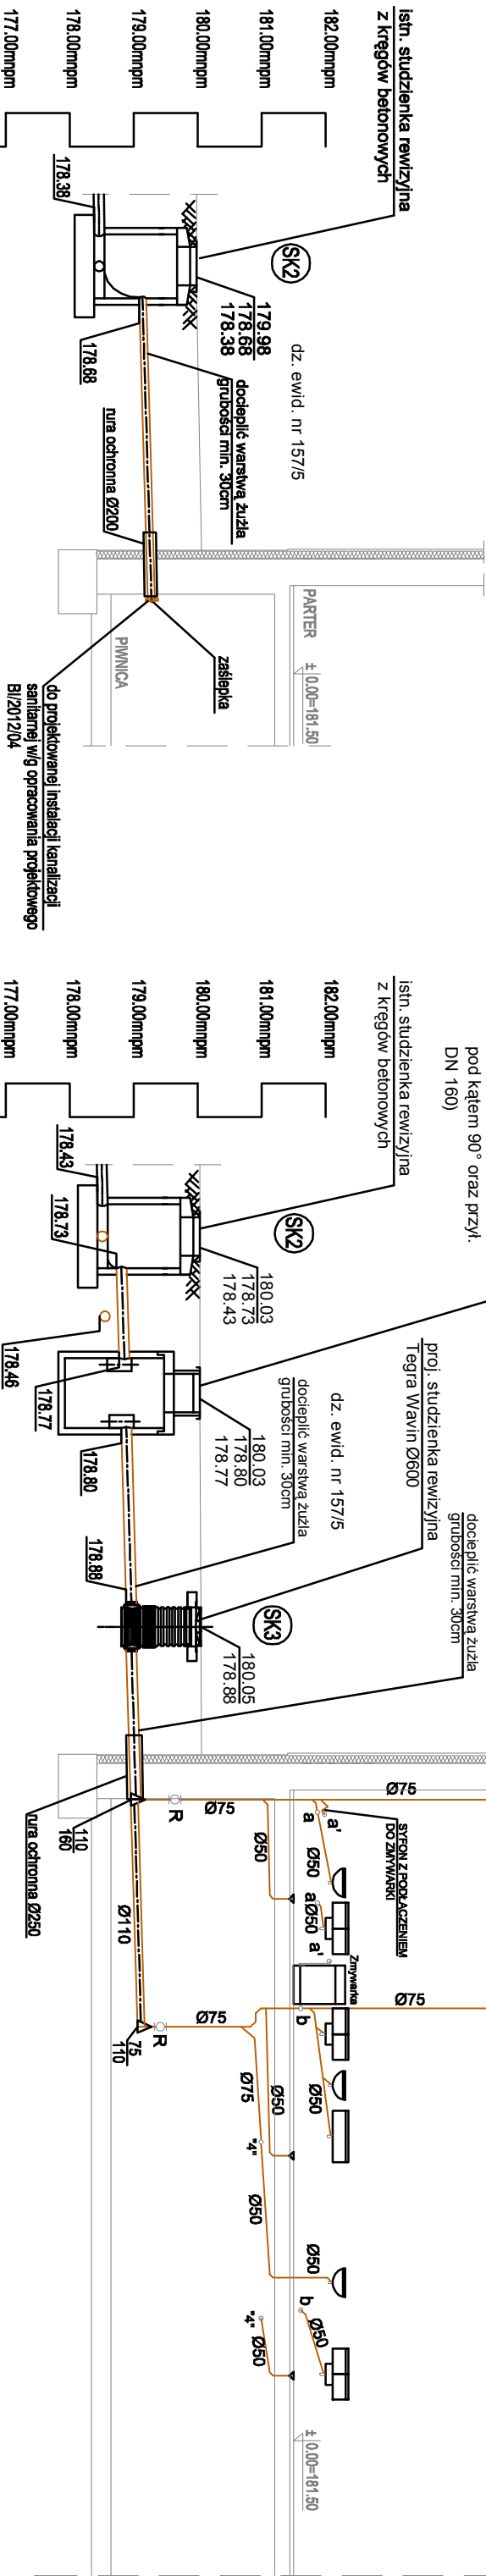


p.p. 171.00 m n.p.m	istn. studzienka rewizyjna z kęgów betonowych (SK2)	pion IV
Rzędna terenu [m n.p.m.]	179.98	181.50
Rzędna dna kanaku [m n.p.m.]	178.68	178.81
Głębokość ułożenia [m]	1.30	2.69
Spadek [%]	3.00 %	4.50m
Długość [m]		
Średnica / Materiał [mm]		Ø160/4.7mm PVC-U rury lite
Odległość [m]	0.00	4.50


p.p. 171.00 m n.p.m	istn. studzienka rewizyjna z kęgów betonowych (SK2)	proj. kanał sanitarny Ø160 PVC	proj. separator tłuszczów FETT-B 2 Ø1.3m - wylot	proj. studzienka rewizyjna Tegra Ø600 Wavin (SK3)	pion IV	pion V
Rzędna terenu [m n.p.m.]	180.03	180.03	180.03	180.05	181.50	181.50
Rzędna dna kanaku [m n.p.m.]	178.73	178.76	178.77	178.88	178.96	179.07
Głębokość ułożenia [m]	1.30	1.27	1.26	1.23	2.54	2.43
Spadek [%]	3.00 %	1.27	1.26	3.00 %	3.00 %	3.55m
Długość [m]	2.45m	2.45m	3.00m	2.70m	3.55m	
Średnica / Materiał [mm]	Ø160/4.7mm PVC-U rury lite	separator tłuszczu Ø160/4.7mm PVC-U rury lite	Ø160/4.7mm PVC-U rury lite	Ø110/3.2mm PVC-U		
Odległość [m]	0.00	1.25	1.80	3.10	6.10	6.10

		BIL BURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI	
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 363-80-84, 502-052-071 www.tomaszleski.pl, mail: biuro@tomaszleski.pl			
Inwestor: Gmina Kietrzygów ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kietrzygów		Projekt: Nr rysunku: Rewizja: Faza:	
Obiekt: Przedszkole w Kietrzygowie ul. Tysiąclecia 27, 98-358 Kietrzygów		10 S 006 00 PBZ	
Temat: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Kietrzygowie – Profil podłużny kanalizacji sanitarnej – cz. I		Data: 03.2012 Skala: 1:100	
Projektował: mgr inż. Łukasz Kowalczyk upr. nr SLK/1108/PW05/05		Opracował: mgr inż. Bożena Bobowska upr. nr 268/2000	
Podpis		Podpis	


LEGENDA:




Pion kanalizacji sanitarnej




Ø160




Projekowany kanał kanalizacji sanitarnej




Oznaczenia węzłów instalacji kanalizacyjnej



R



Redukcja



Δ